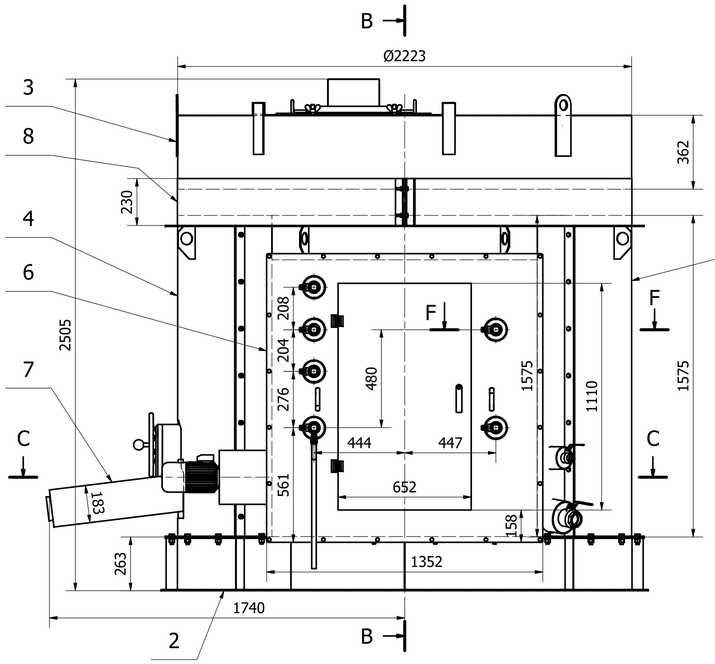

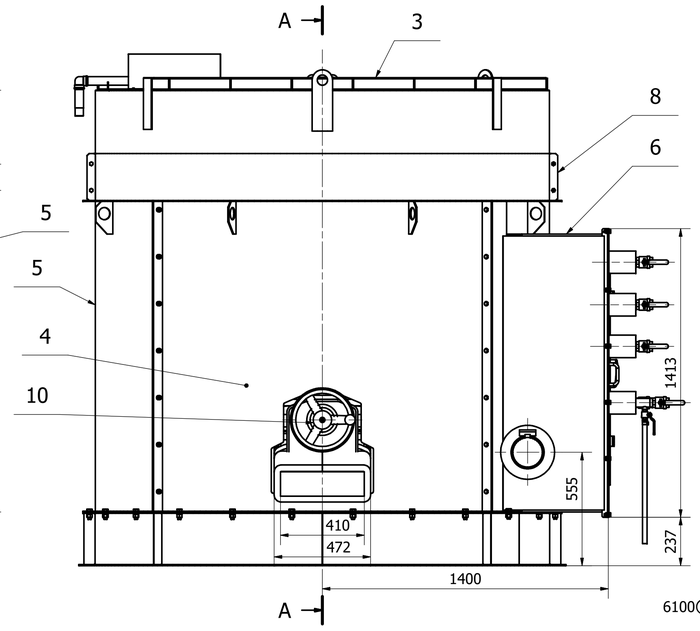

A-A (1 : 10)

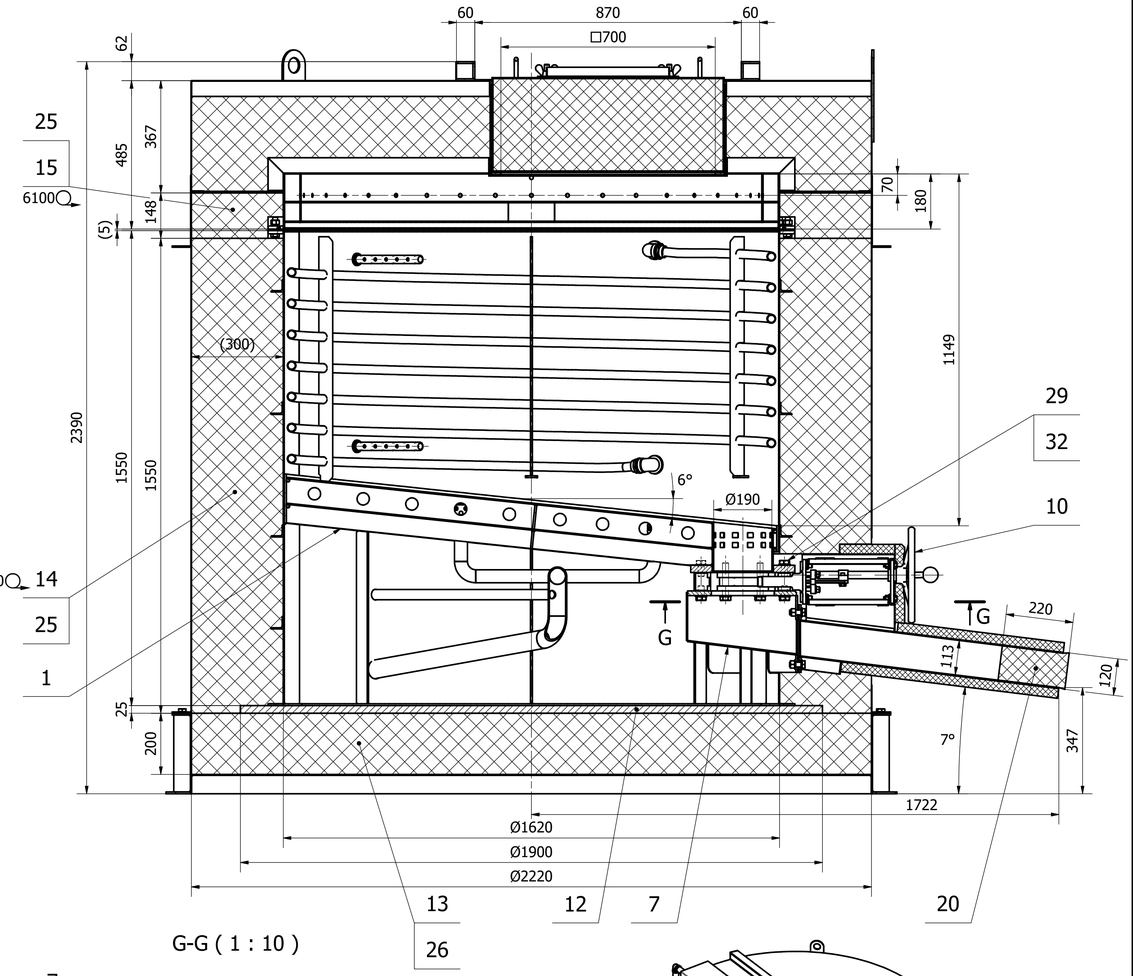

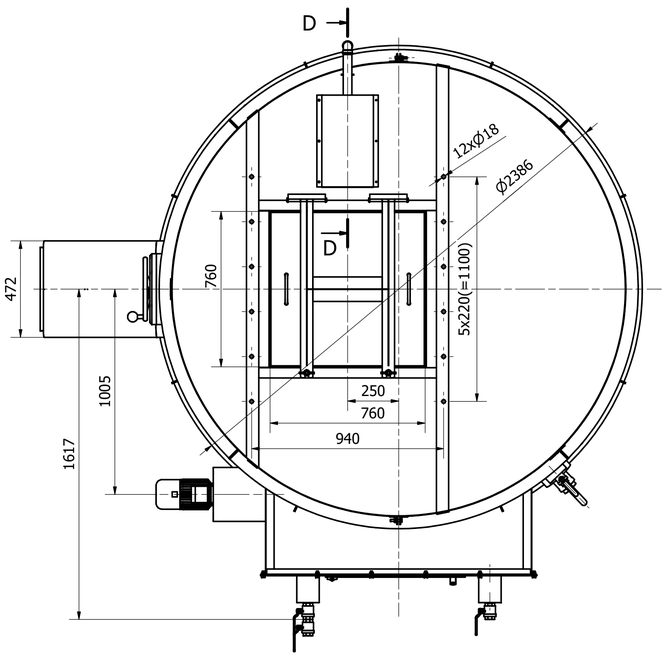

B-B (bez izolacji bocznych)

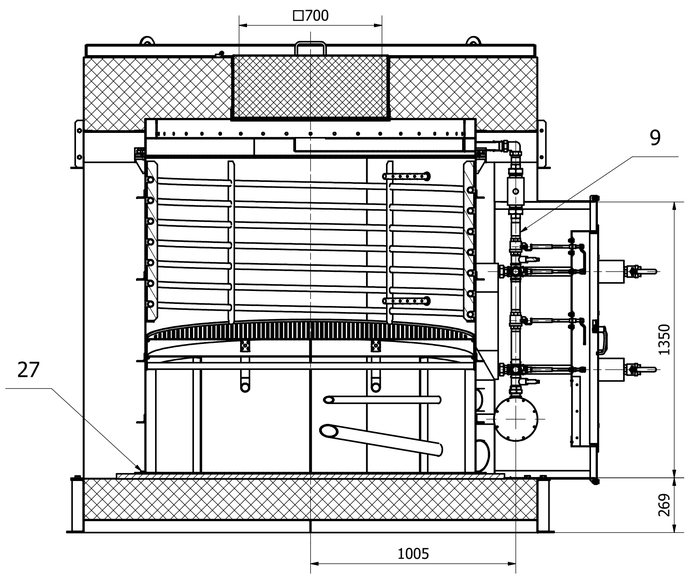

G-G (1 : 10)

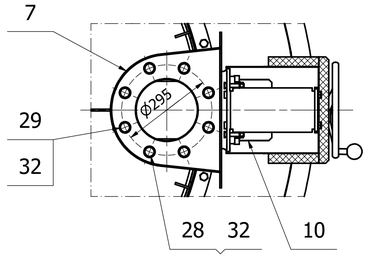

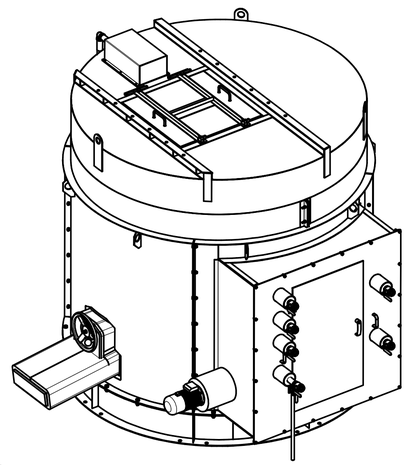

D-D (1 : 10)

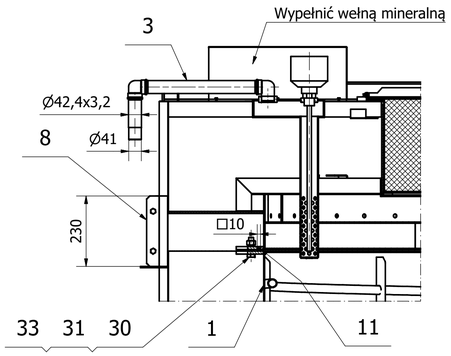

C-C (1 : 10)

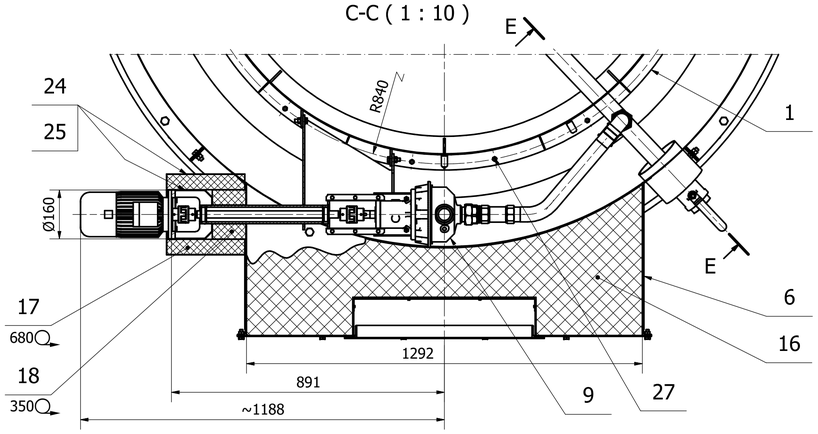

E-E (1 : 5)

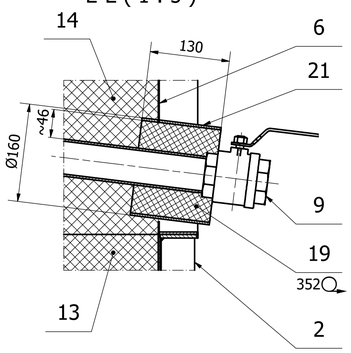

F-F (1 : 5)



Uwagi:

1. Szczeliny między arkuszami styropianu (poz. 13) uszczelnić pianką izolacyjną (poz. 26).
2. Przestrzenie pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym a płaszczem bocznym wypełnić wełną mineralną miękką (elastyczną). Na rysunkach i w wykazie podano docelowe grubości warstw izolacji. W celu ich uzyskania, grubości arkuszy wełny dobierać wg możliwości technicznych. Wypełnić szczelnie wszystkie pszestrzenie, również pomiędzy elementami armatury, poprzez odpowiednie docięcie arkuszy wełny mineralnej.
3. Do wstępnego mocowania arkuszy wełny stosować sznurek (poz. 25).

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG	Prowadzący zadanie	BG	P. Matusiak		02.2025
	Konstruował	BG	K. Kwaśny		02.2025
Projekt NCBR: FlowPCM NTE2/0021/2022	Weryfikował	BG	M. Bal		02.2025
	Zatwierdził	BG	P. Matusiak		02.2025
Korzystanie z rozwiązań technicznych przedstawionych na rysunku wymaga pisemnego zezwolenia KOMAG-u	Nr: W52.006-02			Ark./Lark.	1/1
Podziałka 1:10 · Masa (kg) 1750,0 · Materiał wg wykazu	Nazwa przedmiotu: Zbiornik II				
Format rys. A1 · Nr dod. (lub plik)					